

CRITER

Catasto regionale impianti termici Regione Emilia-Romagna

GUIDA ALLA CONVERSIONE DEI BOLLINI CALORE PULITO DA VECCHIO A NUOVO IMPORTO

Versione 01 del 29/09/2022

Sommario

PREMESSA.....	3
1. PORTAFOGLIO AZIENDA.....	4
2. CONVERSIONE BOLLINI CALORE PULITO	5
3. ASSEGNA BOLLINI CALORE PULITO	8
4. ASSOCIAZIONE BOLLINI CALORE PULITO AI RAPPORTI DI CONTROLLO	9
5. RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO	11

PREMESSA

A seguito dell'approvazione della Delibera n. 1618 del 28/09/2022, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a modificare le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari riportate nel Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1.

In particolare, la modifica è inerente la ridefinizione dell'importo del bollino calore pulito di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n.1 **a partire dal 1° ottobre 2022**. I nuovi importi sono riportati nell'Allegato D del citato Regolamento e, per comodità di seguito evidenziati:

Generatori di calore a fiamma (escluso biomassa legnosa)	
Potenza (kW)	Contributo (euro)
< 35	1,75
$35 \leq P < 100$	7,00
$100 \leq P < 300$	14,00
≥ 300	24,50

Altri generatori: Cogeneratori	
Potenza (kW)	Contributo (euro)
Tutte	14,00

A seguito di tale modifica, SOLO per i controlli di efficienza energetica già programmati, pianificati ed eseguiti a partire dal 1° ottobre 2022, l'importo del contributo richiesto dovrà essere riferito alla tabella riportata nell'Allegato D e sopra riportata. Invece, per quanto concerne i controlli di efficienza energetica effettuati in data antecedente al 1° ottobre 2022 (quindi fino al 30 settembre 2022), l'importo da considerare sarà quello vecchio.

Si comunica che dal 3 ottobre 2022, sarà messo a disposizione per l'utente impresa una funzionalità dell'applicativo CRITER in grado di "convertire" i bollini associati al vecchio importo non ancora utilizzati (non utilizzati dall'impresa perché non associati a rapporti di controllo) in nuovi bollini associati con gli importi della tabella riportata nell'Allegato D; si segnala che la conversione prevederà un aumento del numero bollini mantenendo però lo stesso valore economico totale degli stessi.

Al fine di agevolare l'azione di conversione, è stato predisposto una **"GUIDA ALLA CONVERSIONE DEI BOLLINI CALORE PULITO DA VECCHIO A NUOVO IMPORTO"** scaricabile all'interno dell'aera riservata dell'applicativo CRITER alla sezione "Manuali" oppure alla pagina web <https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-impianti> (sezione "Manuali").

Nel presente manuale sono indicate le modalità per l'utilizzo della funzionalità sopra indicata e sono riportate delle indicazioni che riguardano l'aggiornamento di altre funzionalità dell'applicativo esistenti.

Si specifica che a partire dal 1° gennaio 2023 tutti i precedenti bollini con il vecchio importo che non sono stati utilizzati e per i quali non è stata richiesta la conversione (presenti sull'applicativo CRITER e non utilizzati) saranno convertiti automaticamente in bollini con il nuovo importo.

1. PORTAFOGLIO AZIENDA

Le operazioni di ricarica del portafoglio continueranno ad essere le stesse utilizzate fino ad ora. Dalla maschera RICERCA MOVIMENTI PORTAFOGLIO AZIENDA sarà possibile effettuare una ricerca secondo la tipologia di ricarica portafoglio effettuata (PayER, Bonifico, Contanti).

Si specifica che tutte le richieste di ricarica del portafoglio a partire dal 1° ottobre 2022 verranno effettuate facendo riferimento al nuovo costo unitario del bollino adottato con la Delibera n. 1618 del 28/09/2022 ovvero dell'importo di euro 1,75.

Come indicato nella schermata sotto riportata prima dell'elenco dei risultati è riportato il **Totale saldo portafoglio** che rappresenta l'importo derivante dal residuo di ricariche effettuate mediante bonifico.

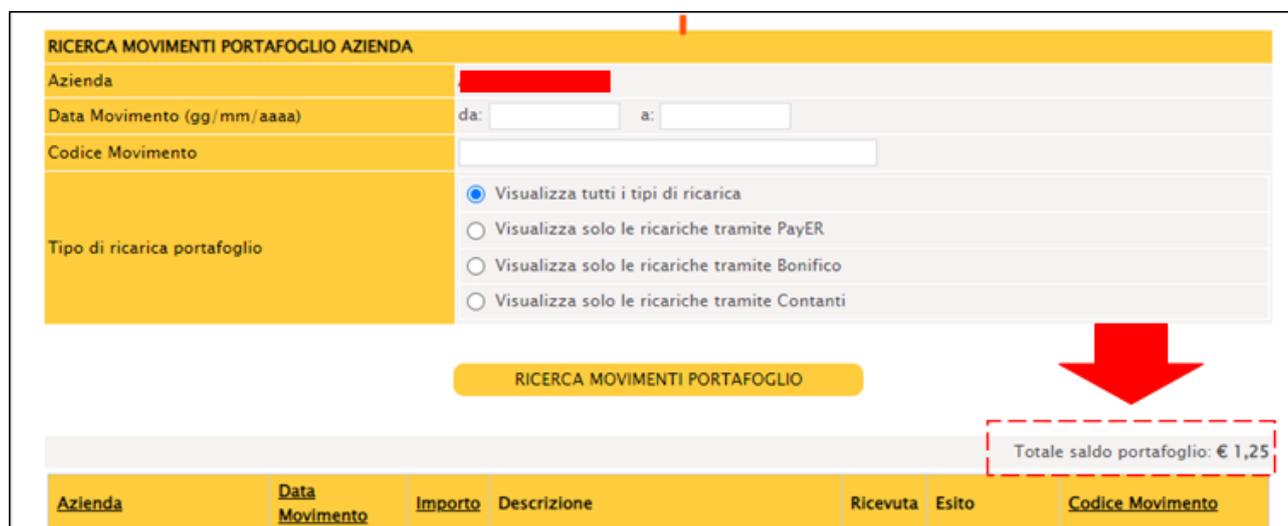


Figura 1

2. CONVERSIONE BOLLINI CALORE PULITO

La funzionalità CONVERTI BOLLINI CALORE PULITO è stata appositamente predisposta a seguito della modifica dell'importo del bollino calore pulito. Tale funzionalità è attiva e visibile solo per il profilo utente "Amministratore impresa" e consente di "convertire" i bollini con il vecchio importo non ancora utilizzati (non utilizzati dall'impresa perché non associati a rapporti di controllo) in bollini con il nuovo importo.

La funzionalità si trova nella sezione dell'applicativo "Bollini" come riportato nella figura sottostante:



Figura 2

La conversione prevederà un aumento del numero bollini mantenendo però lo stesso valore economico totale degli stessi.

COME EFFETTUARE LA CONVERSIONE?

Per poter procedere alla conversione seguire i seguenti punti.

1 Effettuare la ricerca dei bollini calore pulito per i quali si vuole procedere con la conversione. Si specifica che la conversione può riguardare SOLO i bollini calore pulito acquistati prima del 1° Ottobre 2022 non ancora utilizzati dall'impresa perché non associati a rapporti di controllo sull'applicativo CRITER. A tal proposito La ricerca può essere fatta mediante i parametri *Codice lotto bollino* e *Codice bollino calore pulito* ed è possibile visualizzare più risultati per pagina come indicato nella figura sottostante

Azienda	[REDACTED]	} PARAMETRI RICERCA
Codici lotto bollini	Lotto bollini calore pulito codice n. 1105 del 29/03/2018	
Codice bollino calore pulito		
Visualizzazione risultati per pagina	Visualizza tutti Bollini calore pulito	

Figura 3

2 Selezionare i bollini calore pulito che dovranno essere oggetto della conversione. La selezione può essere effettuata su ogni singolo bollino oppure effettuando una selezione multipla come indicato nella figura sottostante.

4 BOLLINI CALORE PULITO CORRISPONDENTI AI PARAMETRI IMPOSTATI		SELEZIONE MULTIPLA	
Elenco Codici Bollini Calore Pulito			
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	SELEZIONE SINGOLA
Codice bollino: 79566348-2d38-40b9-a2ea-b8aad415f412 - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input checked="" type="checkbox"/>	
Codice bollino: 3e66e4c9-8f6e-4392-aac9-0eb57ee12583 - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: 386d85a1-c61e-41ee-abf4-74c197dcf4cf - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: ccc168c1-d876-49f1-ad1e-be9f43f74dab - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input type="checkbox"/>	

Figura 4

3 Una volta effettuata la selezione sarà visualizzato il pulsante COVERTI BOLLINI CALORE PULITO. In base al numero di bollini selezionati il sistema calcolerà in automatico il numero dei bollini che sarà creato tenendo conto che ogni bollino avente il costo unitario di euro 7 (vecchio importo) sarà convertito in 4 bollini aventi costo unitario cadauno pari a euro 1,75 (nuovo importo).

La conversione prevederà la creazione di un nuovo Lotto con i nuovi bollini creati non addebitando nessun costo all'utente.

4 A questo punto selezionare il pulsante COVERTI BOLLINI CALORE PULITO come

Azienda	Aziendacicciotest
Codici lotto bollini	Lotto bollini calore pulito codice n. 1105 del 29/03/2018
Codice bollino calore pulito	
Visualizzazione risultati per pagina	Visualizza tutti Bollini calore pulito

RICERCA BOLLINI CALORE PULITO

Alla fine del processo di conversione le verrà assegnato un nuovo lotto contenente **8** bollini calore pulito e non le sarà addebitato alcun importo. **CONVERTI BOLLINI CALORE PULITO**

4 BOLLINI CALORE PULITO CORRISPONDENTI AI PARAMETRI IMPOSTATI

Elenco Codici Bollini Calore Pulito			
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: 79566348-2d38-40b9-a2ea-b8aad415f412 - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: 3e66e4c9-8f6e-4392-aac9-0eb57ee12583 - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: 386d85a1-c61e-41ee-abf4-74c197dcf4cf - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input type="checkbox"/>	
Azienda: [REDACTED]		<input type="checkbox"/>	
Codice bollino: ccc168c1-d876-49f1-ad1e-be9f43f74dab - Lotto n. :1105 Costo bollino: 7,00 €		<input type="checkbox"/>	

Figura 5

5 Effettuando l'operazione di cui al punto 4 il sistema provvederà alla creazione di un nuovo lotto di bollini calore pulito aventi il nuovo importo. Tale importo sarà visibile nella sezione PORTAFOGLIO AZIENDA. Si riporta di seguito un esempio di movimento visibile nel portafoglio a seguito della conversione.

Azienda	Data Movimento	Importo	Descrizione	Ricevuta	Esito	Codice Movimento
[REDACTED] yyyy 40122 Bologna (BO)	09/09/2022 18:01:37	0,00	Conversione Bollini Calore Pulito - Lotto nr. 1344 del 09/09/2022 16:01:37 con nr. 8 bollini	Ricevuta	Operazione completata	2821E575-1443-4419-8A0A-574473D81A67


Figura 6

I nuovi bollini creati saranno visibili ai fini dell'associazione ai rapporti di controllo come dettagliato nei prossimi paragrafi.

3. ASSEGNA BOLLINI CALORE PULITO

L'aggiornamento dell'applicativo ha riguardato anche la revisione della funzionalità ASSEGNA BOLLINI CALORE PULITO visibile solo per il profilo "Amministratore impresa". Tale funzione permette di assegnare ai singoli operatori/addetti accreditati il numero di Bollini calore pulito desiderato, variabile in funzione delle esigenze aziendali. I bollini per essere visibile devono essere prima acquistati mediante il Portafoglio Azienda.

Per accedere a tale funzione è necessario selezionare la voce posta sulla barra dei menù "Bollini" e successivamente alla voce "Assegna Bollini Calore pulito". Viene riportata di seguito la schermata che viene visualizzata

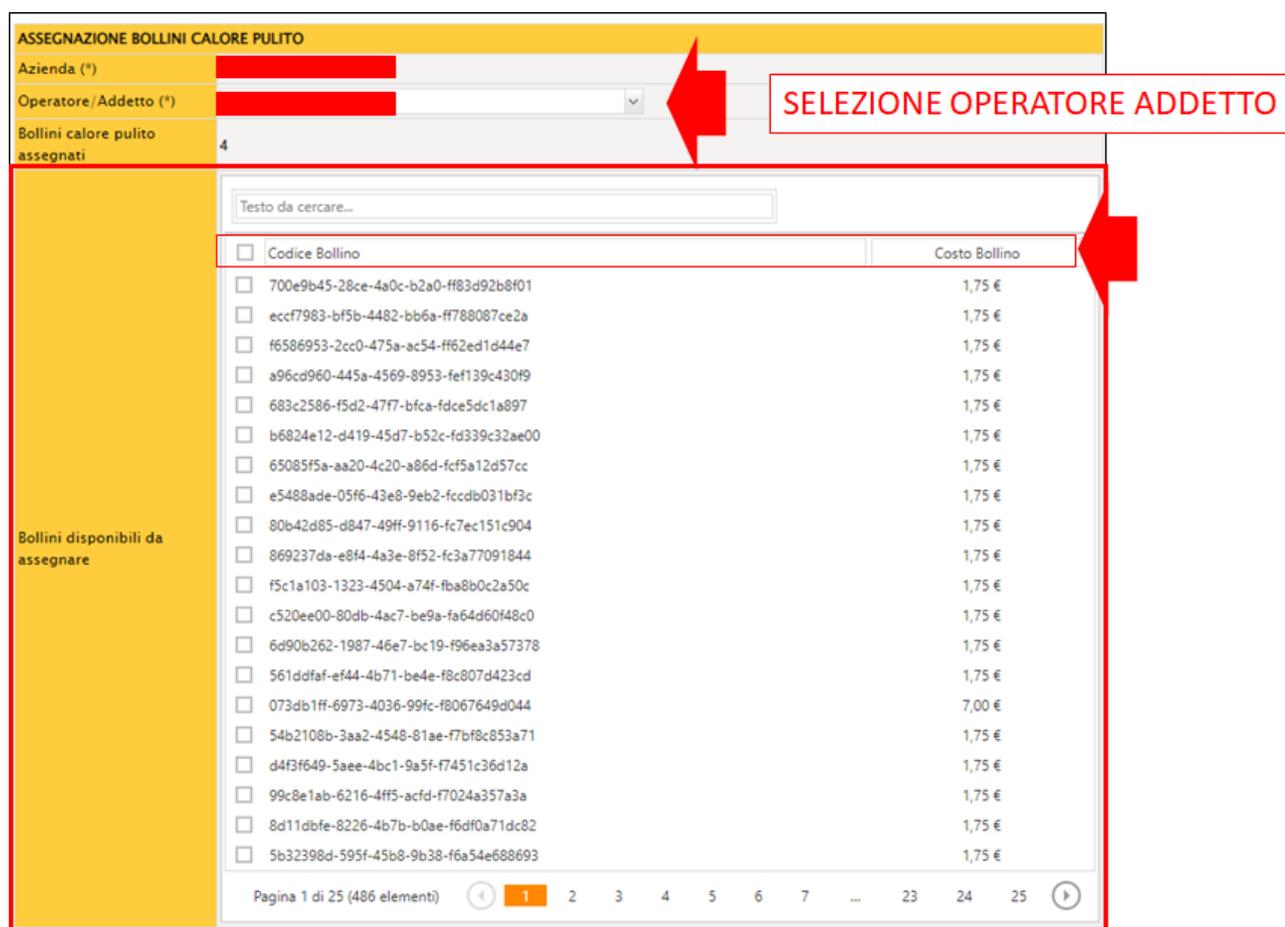

ASSEGNAZIONE BOLLINI CALORE PULITO

Azienda (*) [redacted]

Operatore/Addetto (*) [redacted]

Bollini calore pulito assegnati: 4

Testo da cercare...

<input type="checkbox"/>	Codice Bollino	Costo Bollino
<input type="checkbox"/>	700e9b45-28ce-4a0c-b2a0-ff83d92b8f01	1,75 €
<input type="checkbox"/>	eccf7983-bf5b-4482-bb6a-ff788087ce2a	1,75 €
<input type="checkbox"/>	f6586953-2cc0-475a-ac54-ff62ed1d44e7	1,75 €
<input type="checkbox"/>	a96cd960-445a-4569-8953-fff139c430f9	1,75 €
<input type="checkbox"/>	683c2586-f5d2-47f7-bfca-fdce5dc1a897	1,75 €
<input type="checkbox"/>	b6824e12-d419-45d7-b52c-fd339c32ae00	1,75 €
<input type="checkbox"/>	65085f5a-aa20-4c20-a86d-fcf5a12d57cc	1,75 €
<input type="checkbox"/>	e5488ade-05f6-43e8-9eb2-fccdb031bf3c	1,75 €
<input type="checkbox"/>	80b42d85-d847-49ff-9116-fc7ec151c904	1,75 €
<input type="checkbox"/>	869237da-e8f4-4a3e-8f52-fc3a77091844	1,75 €
<input type="checkbox"/>	f5c1a103-1323-4504-a74f-fba8b0c2a50c	1,75 €
<input type="checkbox"/>	c520ee00-80db-4ac7-be9a-fa64d60f48c0	1,75 €
<input type="checkbox"/>	6d90b262-1987-46e7-bc19-f96ea3a57378	1,75 €
<input type="checkbox"/>	561ddfaf-ef44-4b71-be4e-f8c807d423cd	1,75 €
<input type="checkbox"/>	073db1ff-6973-4036-99fc-f8067649d044	7,00 €
<input type="checkbox"/>	54b2108b-3aa2-4548-81ae-f7bf8c853a71	1,75 €
<input type="checkbox"/>	d4f3f649-5aee-4bc1-9a5f-f7451c36d12a	1,75 €
<input type="checkbox"/>	99c8e1ab-6216-4ff5-acfd-f702a357a3a	1,75 €
<input type="checkbox"/>	8d11dbfe-8226-4b7b-b0ae-ffdf0a71dc82	1,75 €
<input type="checkbox"/>	5b32398d-595f-45b8-9b38-f6a54e688693	1,75 €

Bollini disponibili da assegnare

Pagina 1 di 25 (486 elementi)

Figura 7

Dalla funzionalità il profilo "Amministratore impresa" potrà selezionare l'operatore/addetto al quale assegnare i vari bollini.

Si specifica che sono riportati nell'elenco dei bollini da assegnare i bollini sia con il vecchio che con il nuovo importo.

4. ASSOCIAZIONE BOLLINI CALORE PULITO AI RAPPORTI DI CONTROLLO

Solo nel caso di compilazione dei soli Rapporti di controllo di efficienza energetica verrà visualizzata una sezione attraverso la quale potranno essere associati i "Bollini calore pulito" richiesti per lo specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che si sta predisponendo.


Nel riquadro di selezione dei bollini, come riportato nella figura sottostante, sarà riportato un elenco dei soli Bollini calore pulito acquistati dall'impresa che non sono stati associati a nessun altro rapporto di controllo.

Nel caso di accesso al CRITER da parte del profilo "amministratore impresa", nell'elenco, saranno visualizzati sia i bollini calore pulito eventualmente assegnati agli operatori/addetti sia quelli non assegnati.

Nel caso di accesso al CRITER da parte dell'operatore/addetto, nell'elenco, saranno visualizzati solo i bollini calore pulito che sono stati assegnati dall'impresa se assegnati.

È necessario, pertanto, assicurarsi che l'impresa abbia provveduto dapprima ad acquistare i bollini mediante lo strumento del Portafoglio digitale e ad eventualmente assegnare i bollini calore pulito mediante l'apposita funzionalità dell'applicativo al soggetto operatore/addetto.

Per la descrizione della funzionalità dell'applicativo che consente l'assegnazione dei bollini da parte dell'impresa fare riferimento alla relativa sezione del "Manuale applicativo CRITER utente impresa".

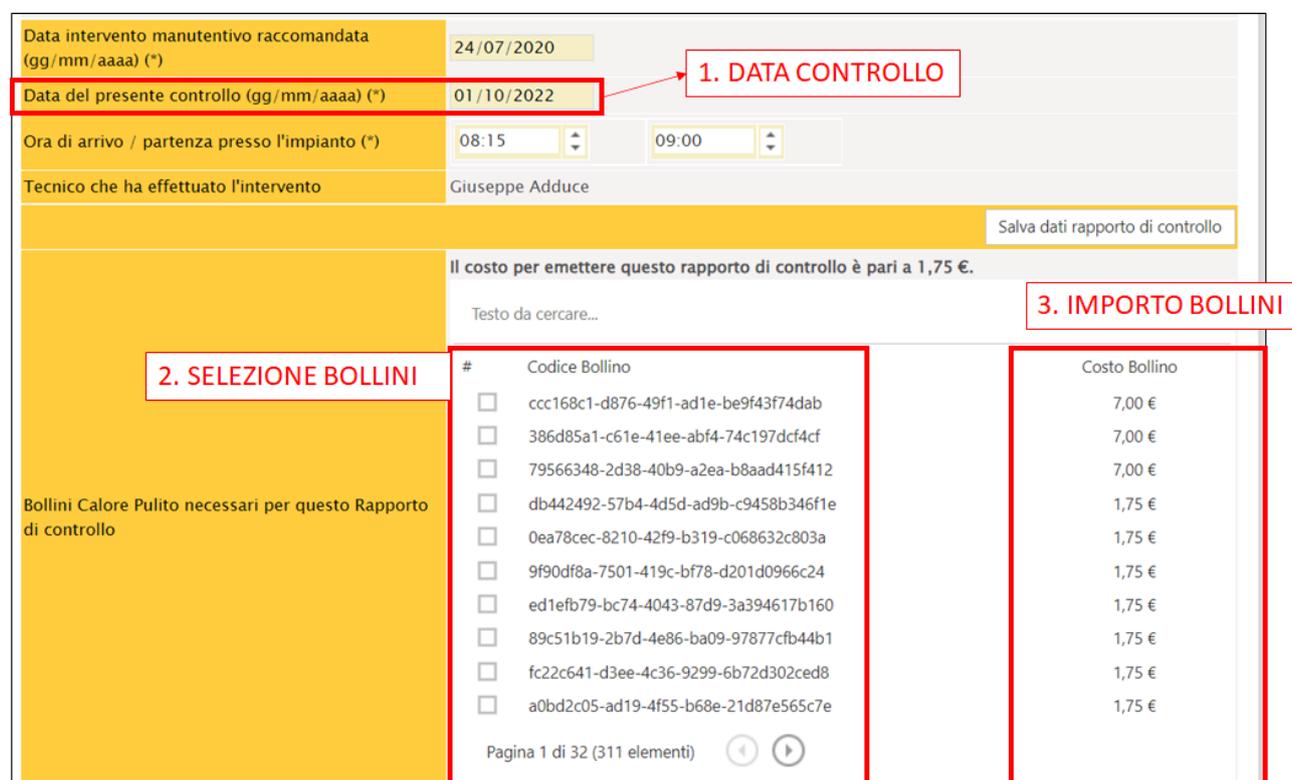

1. DATA CONTROLLO

Data intervento manutentivo raccomandata (gg/mm/aaaa) (*) 24/07/2020

Data del presente controllo (gg/mm/aaaa) (*) 01/10/2022

Ora di arrivo / partenza presso l'impianto (*) 08:15 09:00

Tecnico che ha effettuato l'intervento Giuseppe Adduce

Salva dati rapporto di controllo

Il costo per emettere questo rapporto di controllo è pari a 1,75 €.

Testo da cercare...

2. SELEZIONE BOLLINI

#	Codice Bollino	Costo Bollino
<input type="checkbox"/>	ccc168c1-d876-49f1-ad1e-be9f43f74dab	7,00 €
<input type="checkbox"/>	386d85a1-c61e-41ee-abf4-74c197dcf4cf	7,00 €
<input type="checkbox"/>	79566348-2d38-40b9-a2ea-b8aad415f412	7,00 €
<input type="checkbox"/>	db442492-57b4-4d5d-ad9b-c9458b346f1e	1,75 €
<input type="checkbox"/>	0ea78cec-8210-42f9-b319-c068632c803a	1,75 €
<input type="checkbox"/>	9f90df8a-7501-419c-bf78-d201d0966c24	1,75 €
<input type="checkbox"/>	ed1efb79-bc74-4043-87d9-3a394617b160	1,75 €
<input type="checkbox"/>	89c51b19-2b7d-4e86-ba09-97877cfb44b1	1,75 €
<input type="checkbox"/>	fc22c641-d3ee-4c36-9299-6b72d302ced8	1,75 €
<input type="checkbox"/>	a0bd2c05-ad19-4f55-b68e-21d87e565c7e	1,75 €

Bollini Calore Pulito necessari per questo Rapporto di controllo

Pagina 1 di 32 (311 elementi)

3. IMPORTO BOLLINI

Figura 8

Per ogni codice bollino calore pulito è stato riportato il costo. Fanno parte dell'elenco messo a disposizione infatti tutti i bollini calore pulito liberi (non associati a nessun rapporto di controllo), ovvero:

- bollini calore pulito acquisiti con il nuovo importo mediante la ricarica del Portafoglio;
- bollini calore pulito generati attraverso il processo di conversione;
- bollini calore pulito esistenti acquistati prima della data del 1° ottobre 2022 con il vecchio importo.

ATTENZIONE

A seconda della data inserita nel campo **Data del presente controllo** l'importo totale richiesto sarà differente.

Per tutti i rapporti di controllo aventi nel campo **Data del presente controllo** una data minore al 1° ottobre 2022 l'importo totale richiesto farà riferimento al vecchio importo del bollino calore pulito.

Per tutti i rapporti di controllo aventi nel campo **Data del presente controllo** una data maggiore al 1° ottobre 2022 l'importo totale richiesto farà riferimento al nuovo importo del bollino calore pulito.

In caso di presenza di più sottosistemi di generazione censiti in un libretto ai fini del calcolo del bollino calore pulito in caso di predisposizione di rapporti di controllo di efficienza energetica sarà richiesto inizialmente di compilare il campo Data del presente controllo. A seconda della data indicata l'importo totale richiesto varierà. Si specifica che **Tale procedura può essere applicata solo ai generatori di tipo GT (gruppi termici) facenti parte di un impianto alimentati da combustibile liquido e gassoso**. I bollini selezionati saranno ripartiti in automatico dal sistema tra i singoli rapporti di controllo.

5. RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO

A Seguito della modifica dell'applicativo è stata modificata la sezione RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO che permette di poter effettuare una ricerca dei Bollini calore pulito acquistati da una impresa

La modifica ha previsto l'aggiunta di un nuovo filtro di ricerca denominato Stato Bollini che permette di visualizzare i bollini che sono stati oggetto di conversione.

RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO	
Azienda	<input type="text" value=""/>
Operatore/ Addetto	<input type="text" value=""/>
Codici lotto bollini	-- Selezionare --
Codice bollino calore pulito	<input type="text" value=""/>
Visualizzazione risultati per pagina	Visualizza 12 Bollini calore pulito per pagina
Stato assegnazione bollini	<input checked="" type="radio"/> Visualizza tutti i bollini <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini non utilizzati in un rapporto di controllo <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini utilizzati in un rapporto di controllo
Stato Bollini	<input checked="" type="radio"/> Visualizza tutti i bollini <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini attivi <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini non attivi
<input type="button" value="RICERCA BOLLINI CALORE PULITO"/>	

Figura 9

In particolare impostando i seguenti filtri:

- **Stato assegnazione bollini** : Visualizza solo i bollini non utilizzati in un rapporto di controllo e
- **Stato Bollini** : Visualizza solo i bollini non attivi

Con l'aggiunta di tali filtri è possibile ricercare i bollini che sono stati oggetto di conversione. Per ogni bollino sono riportate alcune informazioni (Codice bollino, Lotto di appartenenza, Costo, Attivo/Non Attivo, Data Disattivazione)

RICERCA E STAMPA BOLLINI CALORE PULITO

Azienda	<div style="background-color: red; width: 100px; height: 15px;"></div>
Operatore /Addetto	<input type="text" value=""/>
Codici lotto bollini	-- Selezionare --
Codice bollino calore pulito	<input type="text" value=""/>
Visualizzazione risultati per pagina	Visualizza 12 Bollini calore pulito per pagina
Stato assegnazione bollini	<input type="radio"/> Visualizza tutti i bollini <input checked="" type="radio"/> Visualizza solo i bollini non utilizzati in un rapporto di controllo <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini utilizzati in un rapporto di controllo
Stato Bollini	<input type="radio"/> Visualizza tutti i bollini <input type="radio"/> Visualizza solo i bollini attivi <input checked="" type="radio"/> Visualizza solo i bollini non attivi

RICERCA BOLLINI CALORE PULITO

11 BOLLINI CALORE PULITO CORRISPONDENTI AI PARAMETRI IMPOSTATI

Elenco Codici Bollini Calore Pulito	
Azienda: <div style="background-color: red; width: 100px; height: 15px;"></div> Operatore/Addetto: <div style="background-color: red; width: 100px; height: 15px;"></div>	
Codice bollino: 1942b626-b80e-4a37-9169-ad71e9b21160 - Lotto n.: 1137 Costo bollino: 7,00 € - Bollino attivo: No - Data disattivazione: 01/09/2022	
Azienda: <div style="background-color: red; width: 100px; height: 15px;"></div> Operatore/Addetto: <input type="text" value=""/>	
Codice bollino: 98cc7e9f-eb32-4efa-b266-d80129436acf - Lotto n.: 1130 Costo bollino: 7,00 € - Bollino attivo: No - Data disattivazione: 01/09/2022	

Figura 10